

黄石市财政局 黄石市住房和城乡建设局 文件 黄石市经济和信息化局

黄财采发〔2023〕53号

关于印发《扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围工作方案》的通知


市直各单位，各县（市）区财政局、住房和城乡建设局、经济和信息化局：

经市人民政府同意，现将《扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围工作方案》印发给你们，请认真

贯彻执行。



黄石市财政局

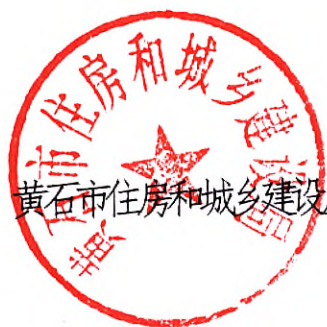

黄石市住房和城乡建设局



黄石市经济和信息化局

2023年2月20日

黄石市财政局办公室

2023年2月20日印发

附

扩大政府采购支持绿色建材 促进建筑品质提升政策实施范围工作方案

为贯彻落实《财政部 住房城乡建设部 工业和信息化部关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号），加大绿色低碳产品采购力度，全面推广绿色建筑和绿色建材，切实把政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策用足用好用出成效，结合省财政厅、省住房和城乡建设厅、省经济和信息化厅的工作要求以及我市实际制定本方案。

一、目标任务

落实习近平生态文明思想，运用政府采购政策积极推广应用绿色建筑和绿色建材，从2023年至2024年，选择部分医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障性住房等政府采购工程项目，含适用招标投标法的政府采购工程项目，开展政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策先行先试工作。通过先行先试，探索建立具有黄石特色的界定绿色建材标准、绿色建材采购支持规则、绿色建材应用的一系列管理规范，努力建成一批二星级以上绿色建筑，扶持一批黄石建材企业发展，助力高品质城市建设和经济社会高质量发展。到2025年，在总结经验的基础上逐步扩大范围，实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。鼓励将其他政府投资项目纳入实施

范围。

二、推进原则

(一) 科学统筹形成合力。围绕推进黄石绿色建筑发展，从政府、研究机构、企业、金融、采购人、行业管理、预算一体化等信息平台七个方面整体推进，形成政府引导扶持、机构技术支撑、企业转型发展、绿色金融支持、业主积极参与、行业机构自律、媒介平台搭桥的全链条协同，以建材和建筑产业高质量发展为着力点，打造宜居、绿色、低碳城市。

(二) 扶持产业创新发展。把试点工作作为带动黄石绿色经济发展的契机，通过实施具有前瞻性、符合习近平生态文明思想要求的采购支持规则，优先推广使用绿色建材。要引导企业品牌创建，用绿色建材标准规范推动企业转型提质，政府投资项目积极使用，以市场力量推动建材企业品牌创新发展。

(三) 积极推进广泛参与。对政府投资建设建设工程项目，按照试点范围类别，选择部分建设工程项目试点，通过绿色金融等多种支持政策，推进政府采购绿色建材。预算金额 400 万元以下政府采购工程项目普遍推进绿色建材应用；选择部分医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障性住房等预算金额 400 万元以上政府采购工程项目，结合实际积极开展政府采购绿色建材试点应用。鼓励其他政府投资建设建设工程项目主动参与或采购绿色建材。

三、重点工作

(一) 完善绿色建材技术要求。在财政部、住建部、工信

部制定的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的基础上，结合国家统一推行的绿色建材产品认证、湖北省重点推广绿色建材星级标识产品应用，以及我市实际制定黄石市绿色建筑和绿色建材政府采购具体需求标准（以下简称《需求标准》）。开展相关业务培训。（牵头单位：市住房和城乡建设局；责任单位：市经济和信息化局、市市场监督管理局；完成时限：2023年4月底前）

（二）发布绿色建材产品信息。依据《需求标准》，制定黄石市绿色建材产品信息登记管理相关规定，加强准入监管。分批次动态发布符合《需求标准》要求或通过认证、评价的第三方检测的绿色建材产品信息目录。成立相关专家库和企业名录。（牵头单位：市住房和城乡建设局；责任单位：市经济和信息化局、市市场监督管理局；完成时限：2023年5月底前）

（三）推进绿色建材电子化应用。在市住房和城乡建设局门户网站上建立绿色建材应用网页专栏，大力宣传绿色建材有关政策。从绿色建材信息登记、材料进场、统计分析等环节开展信息化管理，及时掌握试点项目绿色建材的使用情况，强化绿色建材推广应用的信息公开。同时，市财政局、市政务服务和大数据管理局积极推进市政府采购电子商城绿色建材馆开发建设工作，推进绿色建材电子化应用。（牵头单位：市住房和城乡建设局；责任单位：市财政局、市政务服务和大数据管理局、市经济和信息化局；完成时限：2023年6月底前）

（四）选定试点工程项目。预算金额400万元以下的政府

采购工程项目全覆盖；预算金额 400 万元以上的政府采购工程项目，分别从医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障性住房等新建、在建工程项目中，原则上每类选择 1-2 个建设工程作为试点项目，采购人按照标准规范以及《需求标准》要求编制设计文件，并将采购绿色建材增量成本及星级绿色建筑项目申报成本纳入工程造价核算。鼓励将其他政府投资项目纳入实施范围。（牵头单位：市住房和城乡建设局；责任单位：市财政局、市发改委、市自然资源和规划局、市政府国资委、市卫健委、市教育局、市机关事务服务中心、市文化和旅游局、市体育事业发展中心、项目建设单位；完成时限：2023 年 5 月底前）

（五）加强工程全过程管理。试点项目承包单位、施工单位等在招标采购、工程施工等阶段要严格执行《需求标准》，要严格按照绿色建筑要求提交《承诺书》。项目立项阶段，要将《需求标准》有关要求嵌入项目建议书和可行性研究报告中；招标采购阶段，要将《需求标准》有关要求作为工程招标文件或采购文件以及合同文本的实质性要求，要求承包单位按合同约定进行设计、施工，并采购或使用符合要求的绿色建材；施工阶段，要强化施工现场监管，确保施工单位落实绿色建筑要求，使用符合《需求标准》的绿色建材；履约验收阶段，要根据《需求标准》制定相应的履约验收标准，并与现行验收程序有效融合。通过验收的项目可申报绿色建筑标识。（牵头单位：市住房和城乡建设局；责任单位：市发改委、市自然资源和规划局、

市政务服务和大数据管理局、项目建设单位；完成时限：试点阶段）

（六）优先开展工程价款结算。纳入政策实施范围的工程，要提高工程价款结算比例，工程进度款支付比例不低于已完工程价款的80%。推行施工过程结算，发承包双方通过合同约定，将施工过程按时间或进度节点划分施工周期，对周期内已完成且无争议的工程进行价款计算、确认和支付。经双方确认的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分，竣工后原则上不再重复审核。（牵头单位：市住房和城乡建设局；责任单位：项目建设单位；完成时限：试点阶段）

（七）加强绿色金融支持。中国人民银行黄石市中心支行要引导金融机构加大对政府采购绿色建材的金融支持，确保符合标准的政府采购支持绿色建材贷款纳入人民银行绿色贷款专项统计；市地方金融工作局要探索绿色金融支持措施，发展绿色金融，督导金融机构对接绿色建材等项目融资需求，做好融资等服务，促进建筑品质提升；黄石银保监分局要引导金融机构在依法合规、风险可控前提下，针对绿色建筑项目融资特点，推动绿色金融流程、产品和服务创新，加大融资支持力度，提升绿色金融服务质效和风险管理水平。（牵头单位：中国人民银行黄石市中心支行；责任单位：市地方金融工作局、黄石银保监分局；完成时限：试点阶段）

（八）加强绿色建材采购管理。纳入政策实施范围的政府采购工程涉及使用《需求标准》中的绿色建材的，应当全部采

购和使用符合相关标准的建材。项目建设单位要探索实施对通用类绿色建材的批量集中采购。集中采购目录内的绿色建材由市政府采购中心定期归集采购人的绿色建材采购计划，开展集中采购；集中采购目录外的绿色建材由项目建设单位组织采购。要积极推进绿色建材电子化采购交易，符合条件的绿色建材项目可进入黄石市政府采购交易系统交易，提高绿色建材采购效率和透明度。绿色建材供应商在供货时应当出具所提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。（牵头单位：市住房和城乡建设局；责任单位：市财政局、市政务服务和大数据管理局、市市场监督管理局、项目建设单位；完成时限：试点阶段）

四、工作要求

一是加强组织领导。成立政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升工作领导小组，建立联席会议制度，由市财政局、市住房和城乡建设局、市经济和信息化局、市发改委、市政务服务和大数据管理局、市自然资源和规划局、市政府国资委、市市场监督管理局、中国人民银行黄石市中心支行、市地方金融工作局、黄石银保监分局、市审计局、市机关事务服务中心、市卫健委、市教育局、市文化和旅游局、市体育事业发展中心等单位参与，协同推进工作。办公室设在市财政局、市住房和城乡建设局、市经济和信息化局，负责联席会议日常工作。

二是加强统筹协调。市财政局、市住房和城乡建设局、市

经济和信息化局负责抓总，做好工作的总体谋划，及时出台相应配套政策。适时召开联席会议听取情况汇报、部署工作任务、研究化解问题，保证工作按时间节点顺利开展。其中，市财政局要建立绿色建筑和绿色建材政府采购工作台账，指导建立市政府采购电子商城绿色建材馆和开展绿色建材集中采购工作，加强对采购活动的监督管理。市住房和城乡建设局要建立绿色建材应用示范工程和高品质绿色建筑项目建设推进工作台账，建立纳入政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的政府采购工程项目清单（库），实行项目清单（库）项目动态管理，并将项目清单（库）通过“中国湖北政府采购网”及时向社会公开，加强对纳入政策实施范围的工程项目的监管；成立相关专家库和企业名录；督导试点项目承包单位、施工单位等在招标采购、工程施工等阶段要严格执行《需求标准》，要严格按照绿色建筑要求提交《承诺书》。市经济和信息化局要建立绿色建材骨干企业培育和重点产品推广工作台账，因地制宜发展绿色建材产业；配合市住房和城乡建设局成立相关专家库和企业名录。审计机关依法对建设项目落实政府采购政策情况开展审计监督。领导小组各成员单位要加强协同配合，按照各自职责落实工作，督促试点项目单位落实绿色建材采购，做好对试点项目采购、设计、建设、监理、质量等监督，以及绿色建材生产、销售企业的信用管理。

三是加强绩效管理。加强对试点单位履行政府采购政策情况的绩效评价，全面统计试点项目绿色建材使用种类、使用数

量、应用比例等情况，综合评估试点项目使用绿色建材的整体效果。将绩效评价结果与试点项目预算单位年度项目立项、部门整体支出绩效评价挂钩，引导试点单位采购绿色建材。

四是加强宣传引导。加强政府采购支持绿色建材推广的舆论引导，把发展绿色建筑、扶持绿色建材企业发展作为重要宣传内容，及时推介企业优势和亮点，提高绿色建材企业和品牌的知名度。

- 附件：1. 《黄石市扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围工作领导小组组成及职责分工》
2. 《财政部 住房城乡建设部 工业和信息化部关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）

附件 1

黄石市扩大政府采购支持绿色建材促进 建筑品质提升政策实施范围工作 领导小组组成及职责分工

一、领导小组成员名单

为做好全市扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围工作，成立工作领导小组，组成人员如下：

组 长：	市财政局党组书记、局长	陈志尧
	市住房和城乡建设局党组书记、局长	方化
	市经济和信息化局党组书记、局长	王斌
副组长：	市财政局党组成员、政府采购办主任	昌彤
	市住房和城乡建设局党组成员、副局长	蒋盛森
	市经济和信息化局党组成员、总工程师	罗祖军
成 员：	市发改委党组成员、副主任	陈康博
	市政务服务和大数据管理局党组成员、副局长	余标
	市自然资源和规划局党组成员、副局长	胡谦
	市政府国资委党委委员、总经济师	徐丰
	市市场监督管理局党组成员、副局长	刘高畅
	中国人民银行黄石市中心支行党委委员、副行长	陈小安

市地方金融工作局党组成员、副局长	秦岭
黄石银保监分局党委委员、副局长	陈钧
市审计局党组成员、市经济责任审计工作领导小组办公室专职副主任	黄东玲
市机关事务服务中心副主任	王萍
市卫健委党组成员、总会计师	贺胜光
市教育局二级调研员	周汉桥
市文化和旅游局党组成员、副局长	陈昌冰
市体育事业发展中心党组成员、副主任	鲁泳
市政府采购中心主任	刘忠利

领导小组下设办公室，办公室设在市财政局、市住房和城乡建设局、市经济和信息化局，负责联席会议日常工作。

办公室主任：市财政局党组成员、政府采购办主任	昌彤
市住房和城乡建设局党组成员、副局长	蒋盛森
市经济和信息化局党组成员、总工程师	罗祖军
市政府采购中心主任	刘忠利
成员：市国库集中收付局支付科科长	柯楚
市住房和城乡建设局建筑节能办副主任	李佩佩
市经济和信息化局原材料工业科科长	石浩辰
市发改委资源节约和环境保护科科长	蔡林
市政务服务和大数据管理局项目负责人	骆磊
市城市规划研究信息中心副主任	陈伟伟

市政府国资委改革发展科科长	李军
市市场监督管理局质量发展科科长	李文学
中国人民银行黄石市中心支行 货币信贷管理科科长	徐军
市地方金融工作局银保证科科长	向立春
黄石银保监分局统计信息与风险监测科科长	余菁
市审计局自然资源和生态环境审计科科长	金振兴
市机关事务服务中心项目负责人	田光荣
市卫健委办公室副主任	陈新刚
市教育局计财科科长	胡星
市文化和旅游局财务科科长	胡育松
市体育事业发展中心群体科科长	吕琳

二、领导小组成员单位职责分工

市财政局：建立绿色建筑和绿色建材政府采购工作台账，指导建立市政府采购电子商城绿色建材馆和开展绿色建材集中采购工作，加强对采购活动的监督管理。

市住房和城乡建设局：建立绿色建材应用示范工程和高品质绿色建筑项目建设推进工作台账，建立纳入政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的政府采购工程项目清单(库)，实行项目清单(库)项目动态管理，并将项目清单(库)通过“中国湖北政府采购网”及时向社会公开，加强对纳入政策实施范围的工程项目的监管。成立相关专家库和企业名录。督导试点项目承包单位、施工单位等在招标采购、工程施工等

阶段要严格执行《需求标准》，并签订《承诺书》。

市经济和信息化局：建立绿色建材骨干企业培育和重点产品推广工作台账，因地制宜发展绿色建材产业。配合市住房和城乡建设局成立相关专家库和企业名录。

市发改委：在项目立项阶段，要督导项目建设单位将《需求标准》有关要求嵌入项目建议书和可行性研究报告中；配合市住建局建立项目清单（库），成立绿色建材相关专家库、企业名录，并实行动态管理。

市政务服务和大数据管理局：建立市政府采购电子商城绿色建材馆。探索开展绿色建材集中采购工作。

市自然资源和规划局：对纳入政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的政府采购工程项目清单（库）内的建设项目，在规划条件或规划设计要点中提出绿色建筑及绿色建材建设要求。

市政府国资委：探索推动平台公司推广政府投资项目应用绿色建材。

市市场监督管理局：对绿色建材供应商的产品符合需求标准的证明性文件、产品的认证证书、符合需求标准的有效检测报告等进行认证；配合市住建局建立项目清单（库），成立绿色建材相关专家库、企业名录，并实行动态管理。

中国人民银行黄石市中心支行：引导金融机构加大对政府采购绿色建材的金融支持，确保符合标准的政府采购支持绿色建材贷款纳入人民银行绿色贷款专项统计。

市地方金融工作局：探索绿色金融支持措施，发展绿色金融，督导金融机构对接绿色建材等项目融资需求，做好融资等服务，促进建筑品质提升。

黄石银保监分局：引导金融机构在依法合规、风险可控前提下，针对绿色建筑项目融资特点，推动绿色金融流程、产品和服务创新，加大融资支持力度，提升绿色金融服务质效和风险管理水平。

市审计局：依法开展试点项目审计监督。

市卫健委：选定预算金额 400 万元以上的医院试点政府采购工程项目；督导预算金额 400 万元以下政府采购工程项目普遍推进绿色建材应用。

市教育局：选定预算金额 400 万元以上的学校试点政府采购工程项目；督导预算金额 400 万元以下政府采购工程项目普遍推进绿色建材应用。

市机关事务服务中心：选定预算金额 400 万元以上的办公楼试点政府采购工程项目；督导预算金额 400 万元以下政府采购工程项目普遍推进绿色建材应用。

市文化和旅游局：选定预算金额 400 万元以上的展览馆试点政府采购工程项目；督导预算金额 400 万元以下政府采购工程项目普遍推进绿色建材应用。

市体育事业发展中心：选定预算金额 400 万元以上的体育馆试点政府采购工程项目；督导预算金额 400 万元以下政府采购工程项目普遍推进绿色建材应用。

附件 2

财 政 部
住房城乡建设部 文件
工业和信息化部

财库〔2022〕35 号

财政部 住房城乡建设部 工业和信息化部关于
扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质
提升政策实施范围的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、住房和城乡建设厅（委、管委、局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、住房和城乡建设局、工业和信息化局：

为落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，加大绿色低碳产品采购力度，全面推广绿色建筑和绿色建材，在南京、杭州、绍兴、湖州、青

岛、佛山等6个城市试点的基础上，财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部决定进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围。现将有关事项通知如下：

一、实施范围

自2022年11月起，在北京市朝阳区等48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策（含此前6个试点城市，具体城市名单见附件1）。纳入政策实施范围的项目包括医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目，含适用招标投标法的政府采购工程项目。各有关城市可选择部分项目先行实施，在总结经验的基础上逐步扩大范围，到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。鼓励将其他政府投资项目纳入实施范围。

二、主要任务

各有关城市要深入贯彻习近平生态文明思想，运用政府采购政策积极推广应用绿色建筑和绿色建材，大力发展装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式，全面建设二星级以上绿色建筑，形成支持建筑领域绿色低碳转型的长效机制，引领建材和建筑产业高质量发展，着力打造宜居、绿色、低碳城市。

（一）落实政府采购政策要求。各有关城市要严格执行财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部制定的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（以下简称《需求标准》，见附件2）。项目立项阶段，要将《需求标准》有关要求嵌入项目建议书和可行

性研究报告中；招标采购阶段，要将《需求标准》有关要求作为工程招标文件或采购文件以及合同文本的实质性要求，要求承包单位按合同约定进行设计、施工，并采购或使用符合要求的绿色建材；施工阶段，要强化施工现场监管，确保施工单位落实绿色建筑要求，使用符合《需求标准》的绿色建材；履约验收阶段，要根据《需求标准》制定相应的履约验收标准，并与现行验收程序有效融合。鼓励通过验收的项目申报绿色建筑标识，充分发挥政府采购工程项目的示范作用。

（二）加强绿色建材采购管理。纳入政策实施范围的政府采购工程涉及使用《需求标准》中的绿色建材的，应当全部采购和使用符合相关标准的建材。各有关城市要探索实施对通用类绿色建材的批量集中采购，由政府集中采购机构或部门集中采购机构定期归集采购人的绿色建材采购计划，开展集中带量采购。要积极推进绿色建材电子化采购交易，所有符合条件的绿色建材产品均可进入电子平台交易，提高绿色建材采购效率和透明度。绿色建材供应商在供货时应当出具所提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。

（三）完善绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准。各有关城市可结合本地区特点和实际需求，提出优化完善《需求标准》有关内容的建议，包括调整《需求标准》中已包含的建材产品指标要求，增加未包含的建材产品需求标准，或者细化不同建筑类

型如学校、医院等的需求标准等，报财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部。财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部将根据有关城市建议和政策执行情况，动态调整《需求标准》。

（四）优先开展工程价款结算。纳入政策实施范围的工程，要提高工程价款结算比例，工程进度款支付比例不低于已完工程价款的80%。推行施工过程结算，发承包双方通过合同约定，将施工过程按时间或进度节点划分施工周期，对周期内已完成且无争议的工程进行价款计算、确认和支付。经双方确认的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分，竣工后原则上不再重复审核。

三、工作要求

（一）明确部门职责。有关城市财政、住房和城乡建设、工业和信息化部门要各司其职，加强协调配合，形成政策合力。财政部门要组织采购人落实《需求标准》，指导集中采购机构开展绿色建材批量集中采购工作，加强对采购活动的监督管理。住房和城乡建设部门要加强对纳入政策实施范围的工程项目的监管，培育绿色建材应用示范工程和高品质绿色建筑项目。工业和信息化部要结合区域特点，因地制宜发展绿色建材产业，培育绿色建材骨干企业和重点产品。

（二）精心组织实施。有关城市所在省级财政、住房和城乡建设、工业和信息化部门收到本通知后要及时转发至纳入政策实施范围城市的财政、住房和城乡建设、工业和信息化部门，切实加强有关城市工作开展的指导。有关城市要根据政策要求，研

究制定本地区实施方案，明确各有关部门的责任分工，完善组织协调机制，对实践中出现的问题要及时研究和妥善处理，确保扩大实施范围工作顺利推进，取得扎实成效。要积极总结工作经验，提炼可复制、可推广的先进经验和典型做法。

（三）加强宣传培训。各有关地方和部门要依据各自职责加强政策解读和宣传，及时回应社会关切，营造良好的工作氛围。要加强对建设单位、设计单位、建材企业、施工单位的政策解读和培训，调动相关各方的积极性。

附件：1. 政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施
范围城市名单

2. 绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准



信息公开选项：主动公开

抄送：财政部各地监管局。

财政部办公厅

2022年10月20日印发



附件1

政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策 实施范围城市名单

一、北京市

1. 朝阳区
2. 通州区

二、天津市

3. 滨海新区
4. 静海区

三、河北省

5. 唐山市
6. 保定市
7. 雄安新区

四、辽宁省

8. 大连市

五、江苏省

9. 南京市
10. 常州市
11. 盐城市

六、浙江省

12. 杭州市

13. 宁波市

14. 绍兴市

15. 湖州市

16. 台州市

七、福建省

17. 福州市

18. 龙岩市

八、山东省

19. 济南市

20. 青岛市

21. 淄博市

22. 枣庄市

23. 烟台市

24. 济宁市

25. 德州市

26. 菏泽市

九、广西壮族自治区

27. 北海市

十、广东省

28. 佛山市

十一、内蒙古自治区

29. 呼和浩特市

30. 鄂尔多斯市

十二、吉林省

31. 长春市

十三、黑龙江省

32. 大庆市

十四、安徽省

33. 合肥市

十五、河南省

34. 洛阳市

35. 漯河市

36. 信阳市

十六、湖北省

37. 黄石市

38. 宜昌市

39. 襄阳市

40. 黄冈市

十七、湖南省

41. 株洲市

42. 衡阳市

十八、四川省

43. 泸州市

44. 德阳市

十九、云南省

45. 玉溪市

二十、陕西省

46. 西安市

二十一、宁夏回族自治区

47. 银川市

二十二、新疆生产建设兵团

48. 石河子市

附件 2

绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准

主编单位：中国建筑标准设计研究院

2022 年 10 月

目 录

1	总 则	1
1.1	适用范围	1
1.2	建造方式	1
1.3	结构类型	1
2	基本规定	1
3	建设要求	2
3.1	一般要求	2
3.2	建筑	3
3.3	结构	7
3.4	暖通	7
3.5	给水排水	10
3.6	电气	11
3.7	部品与材料	12
3.8	低碳措施	13
4	结构材料与构配件	14
4.1	主体和基础材料	14
4.1.1	钢结构构件	14
4.1.2	混凝土结构构件	14
4.1.3	预拌混凝土	14
4.1.4	预拌砂浆	15
4.1.5	钢筋	16
4.2	围护结构材料	16
4.2.1	外墙板	16
4.2.2	门窗	17
4.2.3	保温隔热材料	18
4.2.4	防水卷材	20

4.2.5	防水涂料	20
4.2.6	刚性防水材料	21
4.2.7	硅酮密封胶	22
4.2.8	其它密封胶	23
4.2.9	遮阳产品	24
5	建筑装饰装修材料	24
5.1	隔墙隔断材料	24
5.1.1	隔墙板	24
5.1.2	纸面石膏板	25
5.1.3	吊顶材料	25
5.1.4	其他	26
5.2	墙面材料	26
5.2.1	墙面陶瓷砖（板）	26
5.2.2	涂料	27
5.2.3	反射隔热涂料	28
5.2.4	空气净化材料	28
5.2.5	壁纸壁布	29
5.2.6	石材	29
5.2.7	镁质装饰材料	29
5.3	地面材料	30
5.3.1	地面陶瓷砖（板）	30
5.3.2	木地板	30
5.3.3	弹性地板	30
5.3.4	透水铺装材料	31
5.4	五金卫浴	33
5.4.1	卫生洁具	33
5.4.2	五金配件	33
5.5	其他	33
6	设备设施	34

6.1	给水排水	34
6.1.1	管材管件	34
6.1.2	阀门	35
6.1.3	中水处理设备	35
6.1.4	净水设备	36
6.1.5	软化设备	36
6.1.6	雨水回收系统	36
6.1.7	二次供水设备	37
6.2	暖通空调	37
6.2.1	冷热源设备	37
6.2.2	通风系统设备	38
6.3	建筑电气	39
6.3.1	太阳能光伏发电系统	39
6.3.2	电气照明	40
6.3.3	高低压配电柜	41
6.3.4	母线槽	41
附录 A	42
附录 B	43

1 总 则

1.1 适用范围

医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障性住房等政府采购工程项目。

1.2 建造方式

应采用装配式、智能化等精益施工的新型建筑工业化建造方式。

注：装配率应不低于 50%，以单体建筑作为计算单元。装配率计算参照《装配式建筑评价标准》GB/T 51129。

1.3 结构类型

展览馆、会展中心、体育馆等大型公共建筑应采用钢结构。

医院、学校、办公楼、综合体、保障性住房应采用混凝土结构或钢结构。

2 基本规定

2.0.1 在项目立项、招标采购、建筑设计、工程施工、质量验收等建筑全生命周期过程中，政府采购工程选取的建材产品应符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（以下简称《需求标准》）的指标要求。

2.0.2 工程设计成果文件应包含技术规格书，明确绿色建材的相关指标要求。在项目设计阶段应编制绿色建材使用量清单，并对绿色建筑中绿色建材的应用比例进行核算。

2.0.3 《需求标准》中涉及的产品、材料及设备除应当符合《需求标准》技术指标外，还应当满足相应的法律法规和强制性标准要求。

2.0.4 产品性能指标应同时符合使用地的地方标准要求，不得使用附录 A 中规定的禁止使用的产品。

3 建设要求

3.1 一般要求

3.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的形体、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

注：涉及的建筑节能标准，包括国家现行标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475。

3.1.2 采取提升建筑部品部件耐久性的措施，并满足下列要求：

- 1 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件；
- 2 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造。

注：部分常见的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的部品部件及要求详见表 1。

表 1 部分常见的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的部品部件及要求

常见类型	要求
管材、管线、管件	室内给水系统采用铜管、不锈钢管、综合性能好的塑料管道（同时应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015 对给水系统管材选用的规定）等
	电气系统采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性

	电缆等，且导体材料采用铜芯
活动配件	门窗反复启闭性能达到现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433、《建筑门窗五金件 通用要求》GB/T 32223 等相应产品标准要求的 2 倍
	遮阳产品机械耐久性达到《建筑遮阳通用技术要求》JG/T 274 等相应产品标准要求的最高级
	水嘴寿命达到《陶瓷片密封水嘴》GB 18145、《数控恒温水嘴》GB/T 24293 等相应产品标准要求的 1.3 倍

3.2 建筑

3.2.1 公共建筑应提升建筑适变性，包括：采取通用开放、灵活可变的使用空间设计或采取建筑使用功能可变措施，建筑结构与建筑设备管线分离。

3.2.2 装配式混凝土结构和装配式钢结构的住宅设计应符合现行行业标准《装配式住宅设计选型标准》JGJ/T 494 的规定。

3.2.3 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

注：设计时外门窗应以满足不同气候及环境条件下的建筑物使用功能要求为目标，明确抗风压性能、水密性能指标和等级，并应符合《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214 等现行相关标准的规定。

3.2.4 室内外地面或路面应满足以下防滑措施：

1 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 B_d、B_w 级；

2 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 A_d、A_w 级；

3 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 A_d、A_w 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。

3.2.5 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。详细要求见表 2。

表 2 室内允许噪声级

建筑类型	房间名称	允许噪声级 (A 声级, dB)	
		低限标准	高要求标准
住宅建筑	卧室	≤45 (昼) / ≤37 (夜)	≤40 (昼) / ≤30 (夜)
	起居室 (厅)	≤45	≤40
学校建筑	语音教室、阅览室	≤40	≤35
	普通教室、实验室、计算机房	≤45	≤40
	音乐教室、琴房	≤45	≤40
	舞蹈教室	≤50	≤45
	教师办公室、休息室、会议室	≤45	≤40
医院建筑	病房、医护人员休息室	≤45 (昼) / ≤40 (夜)	≤40 (昼) / ≤35 (夜)
	各类重症监护室	≤45 (昼) / ≤40 (夜)	≤40 (昼) / ≤35 (夜)
	诊室	≤45	≤40
	手术室、分娩室	≤45	≤40
	洁净手术室	≤50	—
	人工生殖中心净化区	≤40	—
	化验室、分析实验室	≤40	—
	入口大厅、候诊厅	≤55	≤50
办公建筑	单人办公室	≤40	≤35
	多人办公室	≤45	≤40
	电视电话会议室	≤40	≤35
	普通会议室	≤45	≤40

注：上述数据引自《绿色建筑评价标准技术细则 2019》，执行时应以现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的要求为准。

3.2.6 主要功能房间的隔声性能应满足以下要求:

1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。详细要求见表 3;

2 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。详细要求见表 4。

表 3 相邻房间之间空气声隔声标准

建筑类型	构件/房间名称	空气声隔声单值评价量+频谱修正量 (dB)		
		—	低限标准	高要求标准
住宅建筑	卧室、起居室(厅)与邻户房间之间	计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 $D_{nT,w}+C$	≥ 45	≥ 50
	室外与卧室之间	计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量 $D_{nT,w}+C_{tr}$	≥ 35	≥ 40
学校建筑	语音教室、阅览室与相邻房间之间	计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 $D_{nT,w}+C$	≥ 50	—
	普通教室之间		≥ 45	≥ 50
医院建筑	病房之间及病房、手术室与普通房间之间	计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 $D_{nT,w}+C$	≥ 45	≥ 50
	诊室之间		≥ 40	≥ 45
办公建筑	办公室、会议室与普通房间之间	计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 $D_{nT,w}+C$	≥ 45	≥ 50

注: 上述数据引自《绿色建筑评价标准技术细则 2019》, 执行时应以现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的要求为准。

表 4 楼板撞击声隔声标准 (现场测量)

建筑类型	楼板部位	计权标准化撞击声压级 $L'_{nT,w}$ (现场测量)	
		低限标准 (dB)	高要求标准 (dB)
住宅建筑	卧室、起居室的分户楼板	≤ 75	≤ 65

学校建筑	语音教室、阅览室与上层房间之间的楼板	≤65	≤55
	普通教室之间的楼板	≤75	≤65
医院建筑	病房、手术室与上层房间之间的楼板	≤75	≤65
办公建筑	办公室、会议室顶部的楼板	≤75	≤65
注：上述数据引自《绿色建筑评价标准技术细则 2019》，执行时应以现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的要求为准。			

3.2.7 围护结构热工性能应符合下列规定：

1 室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；

2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；

3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求；

4 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准提高幅度达到 10%，或建筑供暖空调负荷降低幅度达到 10%；

5 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数比国家现行相关建筑节能设计标准降低幅度达到 10%。

注：涉及的建筑节能标准，包括国家现行标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475。

3.2.8 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，其中：住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%，公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1%。

3.3 结构

- 3.3.1 建筑结构及其部件的安全等级不得低于二级。
- 3.3.2 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。
- 3.3.3 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
- 3.3.4 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

注：防水层和防潮层设计应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298 的规定。

3.4 暖通

3.4.1 应采取措施提高室内空气质量，并应符合下列规定：

- 1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度应相比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 规定限值降低 20%。详细要求见表 5；

表 5 室内空气污染物浓度降低要求

污染物	单位	标准值	降低 20%	备注
氨 NH ₃	mg/m ³	0.20	0.16	1 小时均值
甲醛 HCHO	mg/m ³	0.10	0.08	1 小时均值
苯 C ₆ H ₆	mg/m ³	0.11	0.08	1 小时均值
总挥发性有机物 TVOC	mg/m ³	0.60	0.48	8 小时均值
氡 ²²² Rn	Bq/m ³	400	320	年平均值
可吸入颗粒物 PM ₁₀	mg/m ³	0.15	0.12	日平均值

注：“标准值”引自《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002，执行时应以现行《室内空气质量标准》GB/T 18883 和《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 的要求为准。

- 2 室内 PM_{2.5} 年均浓度不应高于 25μg/m³，且室内 PM₁₀ 年均浓度不应高于 50μg/m³。

3.4.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车

库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

注：厨房和卫生间的排气道设计应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096、《住宅建筑规范》GB 50368、《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑设计统一标准》GB 50352 等规范的有关规定。

3.4.3 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

3.4.4 应采取措施提高室内热湿环境，并应至少符合下列一项规定：

1 采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例不应低于 30%；

2 采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785 规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例不应低于 60%。

3.4.5 对于夏热冬冷和夏热冬暖地区的建筑，应设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例不应低于 35%。

3.4.6 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

3.4.7 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：

1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；

2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定。

3.4.8 供暖空调系统的冷、热源机组能效均应优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求, 提高幅度不应低于表 6 的要求。

表 6 冷、热源机组能效提升幅度要求

机组类型		能效指标	参照标准	指标要求
电机驱动的蒸汽压缩循环冷水 (热泵) 机组		制冷性能系数 (COP)	《公共建筑节能设计标准》GB 50189	提高 6%
直燃型溴化锂吸收式冷 (温) 水机组		制冷、供热性能系数 (COP)		提高 6%
单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组		能效比 (EER)		提高 6%
多联式空调 (热泵) 机组		制冷综合性能系数 (IPLV (C))		提高 8%
锅炉	燃煤	热效率		提高 3 个百分点
	燃油燃气	热效率	提高 2 个百分点	
房间空气调节器		能效比 (EER)、能源消耗效率	《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 12021.3、《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455、《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665、《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》GB 29540 等现行有关国家标准	节能评价 值
家用燃气热水炉		热效率值 (η)		
蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组		制冷、供热性能系数 (COP)		

3.4.9 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗，并应符合下列规定：

1 办公建筑通风空调系统风机的单位风量耗功率应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定低 20%；

2 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比应比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低 20%。

3.5 给水排水

3.5.1 给水排水系统的设置应符合下列规定：

1 生活饮用水用水点出水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求；

2 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm；

3 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

3.5.2 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：

1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；

2 用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求。

3.5.3 应使用较高用水效率等级的卫生器具，全部卫生器具的用水效率等级应达到 2 级。

3.5.4 空调冷却水系统应采用节水设备或技术，包括：循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等

方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出；或采用无蒸发耗水量的冷却技术。

3.6 电气

3.6.1 建筑照明应符合下列规定：

- 1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定；
- 2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；
- 3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定。

3.6.2 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

3.6.3 应设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统应实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。

3.6.4 应设置 PM₁₀、PM_{2.5}、CO₂ 浓度的空气质量监测系统，且应具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。

3.6.5 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统，应满足下列要求：

- 1 应设置用水量远传计量系统，应能分类、分级记录、统计分析各种用水情况；

- 2 应设置监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标的水质在线监测系统。

3.6.6 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制；

3.6.7 采用节能型电气设备及节能控制措施，应满足下列要求：

1 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的现行值；

2 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备应满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。

3.6.8 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

3.7 部品与材料

3.7.1 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。

3.7.2 装配式混凝土结构住宅常用预制构件的节点、接口尺寸应符合《装配式混凝土结构住宅主要构件尺寸指南》的规定。

3.7.3 装配式隔墙及墙面系统、装配式地面系统、装配式顶面系统、门窗、集成式厨房、装配式卫生间、整体收纳等部品部件及其接口尺寸应符合《住宅装配化装修主要部品部件尺寸指南》的规定。

3.7.4 型钢产品的截面形式、尺寸和长度、连接节点应符合《钢结构住宅主要构件尺寸指南》的规定。

3.7.5 选用建筑结构材料与构件应满足下列要求：

1 混凝土结构：

1) 400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例达到 85%，鼓励使用 500MPa 级以上高强钢筋；

2) 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到 50%。

2 钢结构：

1) Q355 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到 50%；

2) 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到 50%。

3.8 低碳措施

3.8.1 建筑设计阶段应进行建筑碳排放计算分析，建筑碳排放计算分析包括建材生产及运输阶段、建造及拆除阶段、运行阶段的碳排放量。

3.8.2 应对绿色建材产品减碳效益进行计算分析。

3.8.3 建筑的固有碳排放量计算对象应包括建筑主体结构材料、建筑围护结构材料、建筑构件和部品等，纳入计算的主要建筑材料的确定应符合下列规定：

1 所选主要建筑材料的总重量不应低于建筑中所耗建材总重量的 95%；

2 当符合本条第 1 款的规定时，重量比小于 0.1% 的建筑材料可不计算。

3.8.4 建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源、建筑碳汇系统在建筑运行期间的碳排放量。碳排放计算中采用的建筑设计寿命应与设计文件一致，建筑物碳排放的计算范围应为建设工程规划许可证范围内能源消耗产生的碳排放量和可再生能源及碳汇系统的减碳量。

3.8.5 鼓励主要功能建筑结构的设计使用年限不低于 100 年。

3.8.6 在设计选材时应考虑材料的可循环使用性能。在保证安全和不污染环境的情况下，可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的 10% 以上。

3.8.7 距离施工现场 500km 以内的工厂生产的建筑材料重量应占建筑材料总重量的 60%以上。

3.8.8 办公建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%；学校、医院等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 40%。

4 结构材料与构配件

4.1 主体和基础材料

4.1.1 钢结构构件

主要材料（系统）：结构柱、结构梁、楼梯、支撑。

材料性能要求见表 7：

表 7

品质属性要求
强度 355MPa 及以上钢材使用率 $\geq 50\%$
注：依据 GB 50017、GB/T 50378 和 GB/T 51232。

4.1.2 混凝土结构构件

主要材料（系统）：混凝土墙、板、梁、柱、楼梯。

材料性能要求见表 8：

表 8

品质属性要求
1.产品力学性能评定指标：连续 6 个批次均 < 1.4 ，且 ≥ 1.0
2.外观质量无一般缺陷（按产品标准检测）
注：依据 GB 50010、GB/T 51231 和 T/CECS 10025。

4.1.3 预拌混凝土

主要材料（系统）：预拌混凝土。

材料性能要求见表 9：

表 9

绿色要求	品质属性要求
1.水溶性六价铬含量 $\leq 200\text{mg/t}$	1.实测标准偏差与该强度等级标准偏

2.氨释放量 $\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$	差上限的比值 ≤ 0.8 2.混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到 50%
注：1.依据 GB 50010、GB/T 50378、GB/T 51231 和 T/CECS 10047 等； 2.优先使用高性能混凝土。	

4.1.4 预拌砂浆

(1) 主要材料（系统）：湿拌砂浆、干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混普通防水砂浆和其他干混砂浆。

材料性能要求见表 10：

表 10

绿色要求	品质属性要求
1.放射性比活度： $I_{\text{Ra}} \leq 0.6$ ； $I_{\text{r}} \leq 0.6$ 2.其他干混砂浆可溶性重金属 ^a ： 铅 $\text{Pb} \leq 90\text{mg}/\text{kg}$ ；镉 $\text{Cd} \leq 75\text{mg}/\text{kg}$ 铬 $\text{Cr} \leq 60\text{mg}/\text{kg}$ ；汞 $\text{Hg} \leq 60\text{mg}/\text{kg}$	1.湿拌砂浆、干混砂浆冻融循环后抗压强度损失率 $\leq 16\%$ ；拉伸粘结强度实测值与设计值的比值 ≥ 1.05 2.其他干混砂浆抗压、抗折强度实测值与设计值的比值 ≥ 1.1 ；拉伸粘结强度实测值与设计值的比值 ≥ 1.1
注：依据 GB 18582、GB 6566、GB/T 17671、JGJ/T 70、T/CECS 10048； ^a 本条款适用于生产过程中添加固体废弃物的预拌砂浆产品，不适用于未添加固体废弃物的预拌砂浆产品； ^b 当适用的产品标准未规定相关指标时，该产品不参评此指标，设计值为产品标准中规定的强度等级值。	

(2) 主要材料（系统）：石膏砂浆。

材料性能要求见表 11：

表 11

绿色要求	品质属性要求
1.放射性核素限量： $I_{\text{Ra}} \leq 0.6$ ； $I_{\text{r}} \leq 0.6$ 2.可溶性重金属 ^a ： 铅 $\text{Pb} \leq 90\text{mg}/\text{kg}$ ；镉 $\text{Cd} \leq 75\text{mg}/\text{kg}$ 铬 $\text{Cr} \leq 60\text{mg}/\text{kg}$ ；汞 $\text{Hg} \leq 60\text{mg}/\text{kg}$	1.抗压、抗折强度实测值与设计值的比值 ≥ 1.1 2.抗拉强度实测值与设计值的比值 ≥ 1.1
注：依据 GB 18582、GB 6566、T/CECS 10049； ^a 本条款适用于生产过程中添加固体废弃物的石膏砂浆产品，不适用于未添加固体废弃物的石膏砂浆产品； ^b 当适用的产品标准未规定相关指标时，该产品不参评此指标，设计值为产品标准中规定的强度等级值。	

4.1.5 钢筋

主要材料（系统）：热轧钢筋。

材料性能要求见表 12：

表 12

品质属性要求
强度 400MPa 及以上强度等级钢筋应用比例≥85%
注：依据 GB 50010、GB/T 50378 和 GB/T 51231。

4.2 围护结构材料

4.2.1 外墙板

（1）主要材料（系统）：蒸压加气混凝土外墙板。

材料性能要求见表 13：

表 13

绿色要求	品质属性要求
1.空气声计权隔声量：≥45dB 2.耐火极限：≥2.0h	1.抗冻性：质量损失率≤3.0%；冻后强度/冻前强度≥0.80 2.钢筋防锈要求：锈蚀面积≤4.5%；钢筋粘着力≥1.2MPa 3.导热系数：不大于产品标准相应级别指标的 95%
注：依据 GB/T 15762、GB/T 10294、GB/T 9978.1、GB/T 19889.3。	

（2）主要材料（系统）：建筑外墙用结构保温复合板。

材料性能要求见表 14：

表 14

绿色要求	品质属性要求
1.空气声计权隔声量：≥48dB 2.耐火极限：≥2.0h	1.抗冻性：冻融后的抗弯强度/冻融前的抗弯强度≥0.85 2.抗弯极限承载力：不小于对应产品标准相应级别要求的 1.10 倍 3.抗撞击性能：≥12 次
注：依据 JG/T 432、GB/T 9978.1、GB/T 19889.3。	

(3) 主要材料 (系统): 夹芯复合外墙板。

材料性能要求见表 15:

表 15

绿色要求	品质属性要求
1. 空气声计权隔声量: $\geq 45\text{dB}$ 2. 耐火极限: $\geq 2.0\text{h}$	1. 面密度: $\leq 300\text{ kg/m}^2$ 2. 抗弯荷载 (自重倍数): ≥ 2 3. 抗冲击强度: ≥ 10 次 4. 耐冻融性能: 80 次冻融循环后, 无空鼓、脱落, 无渗水裂缝
注: 依据 JC/T 2504、JC/T 2482、GB/T 9978.1、GB/T 19889.3。	

4.2.2 门窗

(1) 主要材料 (系统): 门窗。

材料性能要求见表 16:

表 16

绿色要求	品质属性要求
1. 气密性能达到七级以上 2. 空气声隔声性能: 外窗 $\geq 33\text{dB}$; 外门 $\geq 25\text{dB}$	1. 传热系数: 严寒地区: $\leq 1.5\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 寒冷地区: $\leq 2.0\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 夏热冬冷地区: $\leq 2.4\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 夏热冬暖地区: $\leq 2.8\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 2. 太阳得热系数: 寒冷地区: ≤ 0.35 夏热冬冷地区: ≤ 0.30 夏热冬暖地区: ≤ 0.25
注: 依据 GB/T 50378、T/CECS 10026。	

(2) 主要材料 (系统): 门窗配件及型材。

材料性能要求见表 17:

表 17

绿色要求	品质属性要求
1. 密封胶条: 拉伸强度 $\geq 8.5\text{MPa}$; 加热失重 ($100^\circ\text{C}\times 168\text{h}$) $\leq 2\%$ 2. 密封胶位移能力达到 25	1. 铝合金型材表面涂层质量: 阳极氧化达到 $15\mu\text{m}$ 电泳涂漆达到 III 级; 喷粉型材达到 II 级; 覆膜、木纹等型材达到 II 级 喷漆型材经 1000h 加速耐候性试验后, 光泽保持率 $\geq 75\%$, 色差 ≤ 2.5 , 粉

	化为0级 2.塑料型材低温落锤冲击达到II级
注：依据 T/CECS 10026、T/CECS 10041。	

(3) 主要材料（系统）：中空玻璃。

材料性能要求见表 18：

表 18

绿色要求	品质属性要求
水气密封耐久性： 水分渗透指数 $I \leq 0.20$ ，平均值 $I_{av} \leq 0.10$	1.色差 ≤ 2.0 2.可见光透射比 $\geq 40.0\%$ 3.可见光反射比（室外） $< 20.0\%$
注：依据 GB/T 11944、GB/T 18915.1、GB/T 35604、T/CECS 10034。	

4.2.3 保温隔热材料

(1) 主要材料（系统）：岩棉制品。

材料性能要求见表 19：

表 19

绿色要求	品质属性要求
导热系数（平均温度 25℃）： 外墙板 $\leq 0.040 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 幕墙、钢结构、内保温用 $\leq 0.038 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 岩棉条 $\leq 0.048 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	1.外墙板垂直于表面抗拉强度 $\geq 10 \text{ kPa}$ 2.外墙板垂直于表面抗拉强度保留率 $\geq 40\%$ 3.密度均匀性 $< 13\%$
注：依据 T/CECS 10032。	

(2) 主要材料（系统）：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料制品（XPS）。

材料性能要求见表 20：

表 20

绿色要求	品质属性要求
1.带表皮：导热系数（平均温度 25℃） $\leq 0.025 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 2.不带表皮：导热系数（平均温度 25℃） $\leq 0.030 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 3.不得检出六溴环十二烷 ^a	1.带表皮：吸水率（浸水 96h） $\leq 1.0\%$ ，水蒸气透过系数（23℃ \pm 1℃，相对湿度 50% \pm 5%） $\leq 2.5 \text{ ng}/\text{m}\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}$ 2.不带表皮：吸水率（浸水 96h） $\leq 1.5\%$ ，水蒸气透过系数（23℃ \pm 1℃，相对湿度 50% \pm 5%） $\leq 3.0 \text{ ng}/\text{m}\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}$
注：依据 T/CECS 10032； ^a 以自我声明的方式提供证实性资料。	

(3) 主要材料(系统): 模塑聚苯乙烯泡沫塑料制品(EPS)。

材料性能要求见表 21:

表 21

绿色要求	品质属性要求
1. 导热系数(平均温度 25°C) ≤0.035 W/(m·K) 2. 不得检出六溴环十二烷 ^a	1. 弯曲断裂荷载≥20 N 2. 弯曲变形≥20 mm 3. 燃烧性能等级达到 B ₁ 级, 烟毒性达到 t1 级
注: 依据 T/CECS 10032; ^a 以自我声明的方式提供证实性资料。	

(4) 主要材料(系统): 玻璃棉。

材料性能要求见表 22:

表 22

绿色要求	品质属性要求
1. 甲醛释放量≤0.5mg/L 2. 导热系数(平均温度 25°C)(毡, 密度 48kg/m ³) ≤0.033W/(m·K) 3. 导热系数(平均温度 25°C)(毡, 密度 24kg/m ³) ≤0.040W/(m·K) 4. 导热系数(平均温度 25°C)(毡, 密度 16kg/m ³) ≤0.042W/(m·K) 5. 导热系数(平均温度 25°C)(板, 密度 48kg/m ³) ≤0.039W/(m·K) 6. 导热系数(平均温度 25°C)(条, 密度 48kg/m ³) ≤0.049W/(m·K)	1. 标称密度(毡) ≥16kg/m ³ 2. 标称密度(板) ≥32kg/m ³ 3. 标称密度(条) ≥48kg/m ³ 4. 纤维平均直径(毡) ≤6.0μm
注: 依据 T/CECS 10032。	

(5) 主要材料(系统): 保温一体化装饰板。

材料性能要求见表 23:

表 23

绿色要求	品质属性要求
耐久性(装饰性漆膜综合等级): 耐老化 1500h, 不低于 1 级	1. 单位产品质量: I 型 < 20kg/m ² ; II 型 ≤30kg/m ² 且 ≥20kg/m ² 2. 拉伸粘结强度: I 型 ≥0.12MPa; II 型 ≥0.17MPa 3. 保温材料导热系数(平均温度 25°C): B ₁ 级 ≤0.040W/(m·K); A

	级 $\leq 0.060W/(m \cdot K)$ 4.燃烧性能：不低于 B ₁ 级
注：依据 JG/T 287。	

4.2.4 防水卷材

(1) 主要材料（系统）：改性沥青防水卷材。

材料性能要求见表 24：

表 24

绿色要求	品质属性要求
1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点 ^a $\leq 130^{\circ}\text{C}$ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点 ^a $\leq 145^{\circ}\text{C}$ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质 ^b	耐水性能： 浸泡时间 168h，拉伸强度保持率 $\geq 80\%$
注：依据 T/CECS 10038； ^a 道桥等特殊用途不适用； ^b 以自我声明的方式提供证实性资料。	

(2) 主要材料（系统）：高分子防水卷材。

材料性能要求见表 25：

表 25

绿色要求	品质属性要求
不得添加列入附录 B 的有害物质 ^a	1.近红外反射比 ^b $\geq 80\%$ 2.太阳光反射比 ^b $\geq 65\%$
注：依据 T/CECS 10038； ^a 以自我声明的方式提供证实性资料； ^b 适用于具有反射隔热功能的产品。	

4.2.5 防水涂料

(1) 主要材料（系统）：水性防水涂料。

材料性能要求见表 26：

表 26

绿色要求
1.挥发性有机物（VOC） $\leq 50\text{g/L}$ （仅针对液料，结果按液体组分计算） 2.游离甲醛 $\leq 75\text{mg/kg}$ ；氨 $\leq 500\text{mg/kg}$ ；苯 $\leq 20\text{mg/kg}$ （仅针对液料，结果按液体组分计算） 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和 $\leq 300\text{mg/kg}$ （仅针对液料，结果按液体组

分计算)
4.铅≤30mg/kg; 镉≤30mg/kg; 铬≤40mg/kg; 汞≤10mg/kg (仅针对粉料组合)
5.不得添加列入附录 B 的有害物质 ^a
注: 依据 T/CECS 10040;
^a 以自我声明的方式提供证实性资料。

(2) 主要材料 (系统): 高固含量型防水涂料。

材料性能要求见表 27:

表 27

绿色要求	品质属性要求
1.挥发性有机物 (VOC): 单组分 ≤100g/L; 多组分 ≤50g/L 2.苯 ≤100mg/kg; 甲苯、乙苯、二甲苯含量总和 ≤1000mg/kg 3.苯酚 ≤100mg/kg; 蒽 ≤10mg/kg; 萘 ≤200mg/kg; 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) ≤3mg/kg; (仅适用于聚氨酯类防水涂料) 4.铅 ≤30mg/kg; 镉 ≤30mg/kg 铬 ≤40mg/kg; 汞 ≤10mg/kg 注: 依据 T/CECS 10040。	固体含量: 单组分 ≥85%; 多组分 ≥90%

4.2.6 刚性防水材料

主要材料 (系统): 刚性防水材料。

材料性能要求见表 28:

表 28

绿色要求	品质属性要求
1.放射性 ^a : 内照射指数 ≤0.6; 外照射指数 ≤0.6 2.氨 ≤0.1mg/m ³ ; 甲醛 ≤0.08mg/m ³ 苯 ≤0.02mg/m ³ ; 总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.1mg/m ³	1.拉伸粘结强度实测值与设计值的比值 ^b ≥1.05 2.抗压强度实测值与设计值的比值 ^b ≥1.05 且 ≤2 3.抗渗压力实测值与设计值的比值 ≥1.1
注: 依据 GB 18445、GB 23440、GB 6566、JC/T 984、HJ/T 412; ^a 不适用于渗透结晶型防水剂; ^b 此处设计值对应产品标准中该指标限值; 当适用的产品标准未规定相关指标时, 该产品不参评此指标。	

4.2.7 硅酮密封胶

(1) 主要材料（系统）：建筑用硅酮结构密封胶。

材料性能要求见表 29：

表 29

绿色要求	品质属性要求
1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量 \leq 80g/kg 2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出	1.23℃拉伸粘结强度标准值 \geq 0.6MPa 2.粘接破坏面积 \leq 5%
注：依据 T/CECS 10029； ^a 单双组分密封胶均需测试，当测试双组分密封胶时，应将 A 组分和 B 组分密封胶按配比混合后立即进行测试。	

(2) 主要材料（系统）：建筑用硅酮密封胶。

材料性能要求见表 30：

表 30

绿色要求	品质属性要求
1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量 \leq 80g/kg 2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出	密封胶分级达到 20HM、25HM、20LM
注：依据 T/CECS 10029。	

(3) 主要材料（系统）：中空玻璃用硅酮密封胶。

材料性能要求见表 31：

表 31

绿色要求	品质属性要求
1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量 \leq 80g/kg 2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出	1.拉伸粘结强度标准值 \geq 0.6MPa 2.粘结破坏面积 \leq 10%
注：依据 T/CECS 10029； ^a 单双组分密封胶均需测试，当测试双组分密封胶时，应将 A 组分和 B 组分密封胶按配比混合后立即进行测试。	

(4) 主要材料（系统）：中空玻璃用硅酮结构密封胶。

材料性能要求见表 32：

表 32

绿色要求	品质属性要求
单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量 ^a ≤80g/kg	1.拉伸粘结强度标准值≥0.6MPa 2.粘结破坏面积≤5%
注：依据 T/CECS 10029； ^a 单双组分密封胶均需测试，当测试双组分密封胶时，应将 A 组分和 B 组分密封胶按配比混合后立即进行测试。	

4.2.8 其它密封胶

(1) 主要材料（系统）：中空玻璃用丁基热熔密封胶。

材料性能要求见表 33：

表 33

绿色要求	品质属性要求
新鲜水消耗量 ^a ≤0.70t/t	1.剪切强度(标准试验条件)≥0.15MPa 2.紫外线处理 168h 后剪切强度变化率≤20% 3.水蒸气透过率≤0.8g/m ² ·d
注：依据 T/CECS 10029； ^a 以自我声明的方式提供证实性资料。	

(2) 主要材料（系统）：建筑用聚氨酯密封胶。

材料性能要求见表 34：

表 34

绿色要求	品质属性要求
1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤50g/kg 2.苯≤1g/kg 3.甲苯≤1g/kg 4.甲苯二异氰酸酯≤6g/kg	1.密封胶分级达到 20LM 2.质量损失率≤5% 3.弹性恢复率≥80%
注：依据 T/CECS 10029。	

(3) 主要材料（系统）：建筑用聚硫密封胶。

材料性能要求见表 35：

表 35

绿色要求	品质属性要求
单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤50g/kg	1.密封胶分级达到 20LM 2.质量损失率≤4% 3.弹性恢复率≥80%
注：依据 T/CECS 10029。	

(4) 主要材料（系统）：建筑用硅烷封端聚醚密封胶。

材料性能要求见表 36：

表 36

绿色要求	品质属性要求
单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤50g/kg	1.密封胶分级达为 25HM、20LM 2.质量损失率≤3% 3.弹性恢复率≥70%
注：依据 T/CECS 10029。	

4.2.9 遮阳产品

主要材料（系统）：建筑遮阳产品。

材料性能要求见表 37：

表 37

绿色要求	品质属性要求
综合遮阳系数：外遮阳≤0.3；内遮阳≤0.5；内置遮阳中空玻璃制品≤0.3	遮阳产品机械耐久性达到相应产品标准要求的最高级
注：依据 GB/T 50378、T/CECS 10033。	

5 建筑装饰装修材料

5.1 隔墙隔断材料

5.1.1 隔墙板

(1) 主要材料（系统）：蒸压加气混凝土板、发泡陶瓷板、混凝土轻质条板、石膏空心条板、复合隔墙板等条板。

材料性能要求见表 38:

表 38

绿色要求	品质属性要求
1.空气声计权隔声量 $\geq 45\text{dB}$ 2.耐火极限 ^a : 蒸压加气混凝土板、混凝土轻质条板、 石膏空心条板 $\geq 1.5\text{h}$ 发泡陶瓷板、复合隔墙板 $\geq 1.0\text{h}$	1.抗冲击性能 ≥ 5 次 2.吊挂力: 荷载 1000N 静置 24 小时, 板面无宽度超过 0.5mm 的裂缝 3.粘结强度 ^b : 不小于对应产品标准相 应级别要求的 1.05 倍
注: 依据 GB/T 9978.1、GB/T 19889.3、JG/T 169、JG/T 432、JG/T 563、JG/T 574、JC/T 2214; ^a 应使用板厚 $\leq 200\text{mm}$ 的产品进行检测; ^b 仅适用于复合隔墙板, 纤维水泥夹芯复合墙板不要求此项。	

5.1.2 纸面石膏板

主要材料(系统): 纸面石膏板。

材料性能要求见表 39:

表 39

绿色要求	品质属性要求
单位产品石棉含量为 $0\text{g}/\text{m}^2$	1.吸水率 $\leq 8\%$ 2.48h 受潮挠度 $\leq 5\text{mm}$
注: 依据 T/CECS 10056; ^a 吸水率仅适用于耐水纸面石膏板。	

5.1.3 吊顶材料

(1) 主要材料(系统): 矿物棉装饰吸声板。

材料性能要求见表 40:

表 40

绿色要求	品质属性要求
内照射指数 $I_{\text{Ra}} \leq 1.0$; 外照射指数 $I_{\text{r}} \leq 1.3$	降噪系数(混响室法): 干法不得低于制造商的声称值, 且不得小于 0.75 湿法板(滚花) ≥ 0.50 ; 湿法板其他 ≥ 0.30
注: 依据 GB/T 25998。	

(2) 主要材料（系统）：集成吊顶。

材料性能要求见表 41：

表 41

绿色要求	品质属性要求
1.换气模块能效等级达到 2 级 2.LED 照明模块能效等级达到 2 级 3.辐射式取暖器光效率衰减 1lm/W 4.风暖式取暖器功率衰减（2000h） ≤8%	1.换气模块运行噪声（额定功率≤40W 时）≤55dB 2.风暖模块运行噪声（额定功率 ≤2000W 时）≤60dB
注：依据 T/CECS 10053。	

5.1.4 其他

主要材料（系统）：混凝土隔断、金属隔断、木隔断等。

材料性能要求见表 42：

表 42

绿色要求	品质属性要求
1.甲醛释放限量≤0.03mg/m ³ 2.总挥发性有机化合物（TVOC） ≤0.50mg/m ³	1.内照射指数 I_{Ra} ≤0.8；外照射指数 I_r ≤0.8 2.实测强度与设计强度的比值 ≥ 1.10 3.抗弯承载≥1.5 自重倍数 4.耐火极限≥1.5h
注：依据 JG/T 169； ^a 设计强度为相关产品的国家或产品标准中的强度等级值。	

5.2 墙面材料

5.2.1 墙面陶瓷砖（板）

主要材料（系统）：墙面陶瓷砖（板）。

材料性能要求见表 43：

表 43

绿色要求	品质属性要求
内照射指数 I_{Ra} ≤0.9；外照射指数 I_r ≤1.2	1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
注：依据 T/CECS 10036。	

5.2.2 涂料

(1) 主要材料（系统）：水性墙面涂料。

材料性能要求见表 44：

表 44

绿色要求	品质属性要求
1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽>10）≤80g/L 3.外墙涂料挥发性有机化合物含量≤80g/L 4.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg；甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 5.苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg	1.耐人工气候老化性 ^a ： 老化时间：水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 外观：不起泡、不剥落、无裂纹 粉化：平涂 1 级，质感 0 级 变色 ^b ：平涂 2 级，质感 1 级 2.耐沾污性 ^a ：平涂弹性涂料≤20%，平涂其他≤15%，粗糙表面 1 级 3.耐洗刷性 ^c ：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次
注：依据 T/CECS 10039； ^a 适用于外墙水性涂料； ^b 变色指标仅针对白色和浅色，浅色是指以白色涂料为主，添加适量颜料后配制的涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按 GB/T 15608 的规定，明度值为 6~9（三刺激值中的 Y _{D65} ≥31.26），其他颜色涂料的变色指标商定； ^c 适用于平涂面漆，且不含弹性产品。	

(2) 主要材料（系统）：无机干粉涂覆材料。

材料性能要求见表 45：

表 45

绿色要求	品质属性要求
1.游离甲醛含量≤10mg/kg 2.苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤50mg/kg 3.挥发性有机化合物含量≤2g/kg 4.放射性：内照射指数≤1.0；外照射指数≤1.3	1.耐人工气候老化性 ^a ：老化时间≥1000h，外观不起泡、不剥落、无裂纹，粉化≤1 级，变色 ^b ≤2 级 2.耐沾污性 ^a ≤15% 3.耐洗刷性≥2000 次
注：依据 T/CECS 10039； ^a 适用于外墙用无机粉体涂料； ^b 变色指标仅针对白色和浅色，浅色是指以白色涂料为主，添加适量颜料后配制的涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按 GB/T 15608 的规定，明度值为 6~9（Y _{D65} ≥31.26），其他颜色涂料的变色指标商定。	

5.2.3 反射隔热涂料

主要材料（系统）：反射隔热涂料。

材料性能要求见表 46：

表 46

绿色要求	品质属性要求
1.挥发性有机化合物含量 $\leq 80\text{g/L}$ 2.甲醛含量（乙酰丙酮法） $\leq 40\text{mg/kg}$ 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和 $\leq 80\text{mg/kg}$ 4.重金属含量： 铅 $\leq 45\text{mg/kg}$ 镉 $\leq 45\text{mg/kg}$ 六价铬 $\leq 40\text{mg/kg}$ 汞 $\leq 40\text{mg/kg}$	1.太阳光反射比： 平涂涂料（ $L^* > 95$ ） ≥ 0.85 ，平涂涂料（ $40 < L^* \leq 95$ ） $\geq L^*/100 - 0.13$ ，平涂涂料（ $L^* \leq 40$ ） ≥ 0.30 质感涂料（ $L^* > 40$ ） $\geq L^*/100 - 0.14$ ，质感涂料（ $L^* \leq 40$ ） ≥ 0.30 2.近红外反射比： 平涂涂料（ $L^* > 95$ ） ≥ 0.85 ，平涂涂料（ $80 < L^* \leq 95$ ） ≥ 0.83 ，平涂涂料（ $40 < L^* \leq 80$ ） $\geq L^*/100 + 0.03$ ，平涂涂料（ $L^* \leq 40$ ） ≥ 0.43 质感涂料（ $L^* > 80$ ） ≥ 0.78 ，质感涂料（ $40 < L^* \leq 80$ ） $\geq L^*/100$ ，质感涂料（ $L^* \leq 40$ ） ≥ 0.45
注：依据 T/CECS 10044。	

5.2.4 空气净化材料

主要材料（系统）：空气净化材料。

材料性能要求见表 47：

表 47

绿色要求	品质属性要求
1.挥发性有机化合物含量：水性液态净化材料 $\leq 20\text{g/L}$ ；其他 $\leq 3\text{g/kg}$ 2.游离甲醛含量 ^a （高效液相色谱法） $\leq 10\text{mg/kg}$ 3.甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/m}^3$ 4.放射性：内照射指数 ≤ 0.8 ；外照射指数 ≤ 1.0	1.甲醛净化性能 $\geq 80\%$ 2.甲苯净化性能 $\geq 50\%$ 3.净化功能寿命：甲醛净化效果持久性 $\geq 65\%$ ；甲苯净化效果持久性 $\geq 30\%$
注：依据 T/CECS 10045； ^a 对水性液态净化材料的指标。	

5.2.5 壁纸壁布

主要材料（系统）：壁纸、壁布。

材料性能要求见表 48：

表 48

绿色要求
1.甲醛释放限量 $\leq 10\text{mg/kg}$
2.钡 $\leq 500\text{mg/kg}$
注：依据 GB/T 35613。

5.2.6 石材

主要材料（系统）：石材。

材料性能要求见表 49：

表 49

绿色要求	品质属性要求
内照射指数 $I_{Ra} \leq 0.9$ ；外照射指数 $I_r \leq 1.0$	1.耐磨性： 实际耐磨度与允许限值的比值 ^{a,b} ≥ 1.2 2.强度：压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值 ^a ≥ 1.1
注：依据 T/CECS 10051； ^a 当适用的产品标准未规定相关要求时，该产品不参评此指标； ^b 石材复合板按使用面材的种类参评此指标。	

5.2.7 镁质装饰材料

主要材料（系统）：建筑用菱镁装饰板。

材料性能要求见表 50：

表 50

绿色要求	品质属性要求
1.放射性核素限量： $I_{Ra} \leq 0.3$ ， $I_r \leq 0.5$ 2.游离甲醛释放量 $\leq 0.08\text{mg/m}^3$ 3.可浸出重金属： 总铬 $\text{Cr} \leq 1.5\text{mg/L}$ ；铅 $\text{Pb} \leq 2.0\text{mg/L}$ 汞 $\text{Hg} \leq 0.02\text{mg/L}$ ；镉 $\text{Cd} \leq 0.1\text{mg/L}$ 砷 $\text{As} \leq 0.6\text{mg/L}$	1.干缩率 $\leq 0.25\%$ 2.燃烧等级 A ₁ 级 3.吸水率 $\leq 20\%$ 4.握螺钉力 $\geq 30\text{N/mm}$
注：依据 T/CECS 10052。	

5.3 地面材料

5.3.1 地面陶瓷砖（板）

主要材料（系统）：地面陶瓷砖（板）。

材料性能要求见表 51：

表 51

绿色要求	品质属性要求
内照射指数 $I_{Ra} \leq 0.9$ ；外照射指数 $I_r \leq 1.2$	1.耐磨性： 无釉陶瓷砖、板 $\leq 150mm^3$ ，有釉陶瓷 砖、板达到 3 级 2.耐污染性 ≥ 4 级 3.防滑性（摩擦系数干法）： 广场砖 ≥ 0.60 ，其他 ≥ 0.55
注：依据 GB/T 50378、T/CECS 10036。	

5.3.2 木地板

主要材料（系统）：木地板。

材料性能要求见表 52：

表 52

绿色要求	品质属性要求
1.甲醛释放量 $\leq 0.05mg/m^3$ （实木地板 不参评本条款） 2.挥发性有机化合物（3d）： 苯 $\leq 10\mu g/m^3$ ；甲苯 $\leq 20\mu g/m^3$ ；二甲苯 $\leq 20\mu g/m^3$ ；总挥发性有机化合物 （TVOC） $\leq 100\mu g/m^3$	耐磨性： 实木地板漆膜表面耐磨 $\leq 0.10g/100r$ ， 且漆膜未渗透 实木复合地板表面耐磨 $\leq 0.15g/100r$ ， 且漆膜未磨透 浸渍纸层压木质地板表面耐磨： 家用级 $\geq 6000r$ ，商用级 $\geq 12000r$
注：依据 GB/T 18102、GB/T 18103、GB/T 35601 等。	

5.3.3 弹性地板

（1）主要材料（系统）：聚氯乙烯类弹性地板。

材料性能要求见表 53：

表 53

绿色要求	品质属性要求
1.TVOC 释放量（3d） $\leq 0.70mg/(m^2 \cdot h)$ 2.聚氯乙烯单体含量：不得检出	1.耐磨性（体积损失） $\leq 4.0mm^3$ 2.燃烧性能 $\geq B_1$ 级

3.可溶性重金属含量: 铅≤6mg/kg; 镉≤3mg/kg 铬≤6mg/kg; 汞≤3mg/kg	3.色牢度≥6级 4.残余凹陷≤0.20mm
注: 依据 GB/T 35457、GB 18586、GB 18585、GB/T 22048、GB 8624、GB/T 4085、GB/T 11982.1、GB/T 11982.2、GB/T 34440、JC/T 2337、HG/T 3747.3。	

(2) 主要材料(系统): 橡胶类弹性地板。

材料性能要求见表 54:

表 54

绿色要求	品质属性要求
1.甲醛释放量≤0.05mg/(m ² ·h) 2.TVOC 释放量≤0.80mg/(m ² ·h) 3.丁基羟基甲苯≤0.02mg/(m ² ·h) 4.4-苯基环己烯≤0.04mg/(m ² ·h)	1.耐磨性≤220mm ³ 2.燃烧性能≥B ₁ 级 3.耐人造光色牢度≥4级 4.残余凹陷≤0.20mm
注: 依据 GB 18587、GB 18585、GB/T 22048、GB/T 9867、GB 8624、CB/T 3951、HG/T 3747.1、JT/T 1027。	

(3) 主要材料(系统): 软木类弹性地板。

材料性能要求见表 55:

表 55

绿色要求	品质属性要求
1.甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 2.TVOC(3d)≤200μg/m ³ , 苯≤20μg/m ³ 甲苯≤40μg/m ³ , 二甲苯≤40μg/m ³ 3.可溶性重金属(铅、镉、铬、汞) 总含量(色漆饰面)≤120mg/kg	耐磨性≤0.12g/100r
注: 依据 GB 18580、GB/T 29899、GB/T 33042、LY/T 1657。	

5.3.4 透水铺装材料

(1) 主要材料(系统): 透水路面砖及透水路面板类材料。

材料性能要求见表 56:

表 56

绿色要求	品质属性要求
可浸出重金属浓度: 总铬 Cr≤1.5mg/L 铅 Pb≤2.0mg/L 汞 Hg≤0.02mg/L 镉 Cd≤0.1mg/L	1.透水性: 抗压强度<30MPa时, 透水系数 ≥3.0×10 ⁻² cm/s 抗压强度≥30MPa时: 透水系数 ≥2.0×10 ⁻² cm/s

砷 As≤0.6mg/L	2.防滑性能≥65BPN 3.耐磨性能（磨坑长度）≤30mm 4.抗压强度：车行荷载≥50MPa，人行荷载≥40MPa
注：依据 GB/T 30810、GB/T 25993、CJJ/T 188、JG/T 376、JTG E60、GB/T 12988。	

(2) 主要材料（系统）：透水水泥混凝土类材料。

材料性能要求见表 57：

表 57

绿色要求	品质属性要求
可浸出重金属浓度： 总铬 Cr≤1.5mg/L 铅 Pb≤2.0mg/L 汞 Hg≤0.02mg/L 镉 Cd≤0.1mg/L 砷 As≤0.6mg/L	1. 透水性： 抗压强度<30MPa 时，透水系数 ≥ 4.0×10^{-2} cm/s 抗压强度≥30MPa 时，透水系数 ≥ 3.0×10^{-2} cm/s 2.防滑性能≥70BPN 3.耐磨性能（磨坑长度）≤25mm
注：依据 GB/T 30810、CJJ/T 135、CJJ/T 253、JTG E60、GB/T 12988。	

(3) 主要材料（系统）：透水沥青混合料类材料。

材料性能要求见表 58：

表 58

绿色要求	品质属性要求
1.可浸出重金属浓度： 总铬 Cr≤1.5mg/L；铅 Pb≤2.0mg/L 汞 Hg≤0.02mg/L；镉 Cd≤0.1mg/L 砷 As≤0.6mg/L 2.总悬浮颗粒物（TSP）： 24 小时平均浓度≤300μg/m ³ 3.苯并(a)芘（BaP）： 24 小时平均浓度≤0.0025μg/m ³	1.透水性：透水系数≥850mL/15s 2.析漏损失率<0.3% 3.动稳定度≥4000 次/mm
注：依据 GB/T 30810、CJJ/T 190、GB/T 15432、GB/T 15439、JTG E20。	

5.4 五金卫浴

5.4.1 卫生洁具

主要材料（系统）：便器。

材料性能要求见表 59：

表 59

品质属性要求
全部便器的用水效率等级达到 2 级
注：依据 GB/T 6952、GB 25502、GB 28377、GB 28379、GB 30717、T/CECS 10037 等。

5.4.2 五金配件

主要材料（系统）：水嘴。

材料性能要求见表 60：

表 60

绿色要求	品质属性要求
产品金属污染物析出统计值 ^a ： 铅 Pb≤4ug/L 铜 Cu≤100ug/L 铬 Cr≤7ug/L 镉 Cd≤0.4ug/L 砷 As≤0.7ug/L 六价铬 Cr ⁶⁺ ≤1.5ug/L	1.水嘴流量 ^b （0.1+0.01）MPa 动压下 洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴 ≤6L/min；普通洗涤水嘴≤7.5L/min 2.水嘴寿命达到相应产品标准要求的 1.3 倍 3.水嘴流量均匀性 ^b ：≤3L/min 4.表面耐腐蚀性能：10 级
注：依据 GB 18145、GB 25501、GB/T 50378、T/CECS 10050、CJ/T 194； ^a 该项指标适用于洗面器水嘴和厨房水嘴； ^b 该项指标不适用于具有延时自闭功能的水嘴和其他水嘴；对于该项不适用的产品，此项不做要求；多档水嘴的流量星级按照 GB 25501 的要求确定。	

5.5 其他

主要材料（系统）：合成材料面层运动场地。

材料性能要求见表 61：

表 61

绿色要求
1.总挥发性有机化合物（TVOC）≤5.0mg/(m ² ·h)
2.甲醛≤0.4mg/(m ² ·h)

3.苯 $\leq 0.1\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$
4.苯、二甲苯和乙苯总和 $\leq 1.0\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$
5.可溶性铅 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$, 可溶性镉 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$, 可溶性铬 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$, 可溶性汞 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$
注: 依据 GB 36246。

6 设备设施

6.1 给水排水

6.1.1 管材管件

(1) 塑料管材管件

主要材料(系统): 聚烯烃类、聚氯乙烯(PVC)类塑料管材、管件。

材料性能要求见表 62:

表 62

绿色要求	品质属性要求
铅限量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ (适用于聚氯乙烯(PVC)类塑料管材管件)	1.内排水管道系统噪声 $< 48\text{dB}$ 2.密度 $< 1450\text{kg}/\text{m}^3$ (适用于聚氯乙烯(PVC)类塑料管材管件)
注: 依据 GB/T 26125、CJ/T 312、T/CECS 10058。	

(2) 主要材料(系统): 铸铁管及管件。

材料性能要求见表 63:

表 63

绿色要求	品质属性要求
内外涂覆材料 ^a : 环氧树脂涂料或耐腐蚀性能与其相当的材料	1.基管壁厚: 符合适用产品标准中关于壁厚的要求 2.抗震性能 ^b : 符合相应产品标准的要求
注: 依据 GB/T 12772、GB/T 13295、GB/T 26081、GB/T 31069、GB/T 3287、GB/T 37357、GB/T 8163、CJ/T 117、CJ/T 156、CJ/T 177、CJ/T 178; ^a 以自我声明的方式提供证实性资料; ^b 仅适用于排水管材管件。	

(3) 主要材料（系统）：压接式涂覆碳钢管及管件。

材料性能要求见表 64：

表 64

绿色要求	品质属性要求
钢管、管件 ^a ：禁止使用冷镀锌钢管	管配件连接方式 ^a ：装配式连接
注：依据 GB/T 27891、GB/T 28897、GB/T 5135.20、CJ/T 156、CJ/T 433； ^a 以自我声明的方式提供证实性资料。	

6.1.2 阀门

主要材料（系统）：建筑用阀门。

材料性能要求见表 65：

表 65

绿色要求	品质属性要求
主体材质： 球墨铸铁-球化率≥80% 碳素钢-碳当量≤0.55CE 铜合金-含铅量≤1.9% 不锈钢-含镍量≥5%	1.产品循环寿命试验次数：高于标准15% 2.防腐处理设施： 涂装工艺：静电粉末防腐 漆膜厚度：≥200μm 附着力：8MPa 3.管配件连接方式 ^a ：装配式连接
注：依据 T/CECS 10057； ^a 以自我声明的方式提供证实性资料。	

6.1.3 中水处理设备

主要材料（系统）：中水处理设备。

材料性能要求见表 66：

表 66

绿色要求	品质属性要求
设备电机能效等级达到二级及以上	1.噪声级≤75dB 2.产水水质应达到城市污水再生利用系列标准相应分类水质标准的要求
注：依据 T/CECS 10071。	

6.1.4 净水设备

主要材料（系统）：净水设备。

材料性能要求见表 67：

表 67

绿色要求	品质属性要求
1.设备电机能效等级达到二级及以上 2.噪声级≤55dB	1.管道直饮水系统处理设备监测： 净水量、出水水质监测，水质监测指标包括但不限于：电导率、pH、消毒剂余量等 2.公用终端直饮水设备监测：净水量监测
注：依据 T/CECS 10068。	

6.1.5 软化设备

主要材料（系统）：软化设备。

材料性能要求见表 68：

表 68

绿色要求	品质属性要求
1.树脂交换容量≥1.7mmol/mL 2.再生药剂耗量<120g/mol 3.设备电机能效等级达到二级及以上 4.噪声级≤55dB	监测维护：出水硬度、pH 监测
注：依据 T/CECS 10069。	

6.1.6 雨水回收系统

主要材料（系统）：雨水处理设备。

材料性能要求见表 69：

表 69

绿色要求	品质属性要求
设备电机能效等级达到二级及以上	噪声级≤65dB
注：依据 T/CECS 10072。	

6.1.7 二次供水设备

主要材料（系统）：二次供水设备。

材料性能要求见表 70：

表 70

绿色要求	品质属性要求
运行噪声： 单机功率 $\leq 4.0 \text{ kW}\cdot\text{h}$ 时： $\leq 65\text{dB (A)}$ $4.0 \text{ kW}\cdot\text{h} <$ 单机功率 $\leq 7.5 \text{ kW}\cdot\text{h}$ 时： $\leq 70\text{dB (A)}$ 单机功率 $> 7.5 \text{ kW}\cdot\text{h}$ 时： $\leq 80\text{dB (A)}$	1.单位供水能耗： 2.台泵（一用一备）：流量 $\leq 15 \text{ m}^3/\text{h}$ 时， $\leq 0.80 \text{ kWh}/(\text{m}^3\cdot\text{MPa})$ ；流量 $> 15 \text{ m}^3/\text{h}$ 时， $\leq 0.75 \text{ kWh}/(\text{m}^3\cdot\text{MPa})$ 3.台泵（二用一备）：流量 $\leq 50 \text{ m}^3/\text{h}$ 时， $\leq 0.70 \text{ kWh}/(\text{m}^3\cdot\text{MPa})$ ；流量 $> 50 \text{ m}^3/\text{h}$ 时， $\leq 0.65 \text{ kWh}/(\text{m}^3\cdot\text{MPa})$ 4.台泵（三用一备）： $45 \text{ m}^3/\text{h} <$ 流量 $\leq 80 \text{ m}^3/\text{h}$ 时， $\leq 0.65 \text{ kWh}/(\text{m}^3\cdot\text{MPa})$ ；流 量 $> 80 \text{ m}^3/\text{h}$ 时， $\leq 0.60 \text{ kWh}/(\text{m}^3\cdot\text{MPa})$ 5.振动烈度：1.20~2.80 mm/s
注：依据 GB/T 26003、GB/T 24603、GB/T 24912、GB/T 37892、GB/T 38594、 CJ/T 254、CJ/T 265、CJ/T302、CJ/T 303、CJ/T 440、JG/T3009。	

6.2 暖通空调

6.2.1 冷热源设备

(1) 冷水机组

主要材料（系统）：冷水机组。

材料性能要求见表 71：

表 71

绿色要求	品质属性要求
1.制冷剂臭氧层破坏潜值 ODP=0 2.噪声 $\leq 100\%$ 名义值	1.名义工况制冷量 $\geq 100\%$ 名义值 2.名义工况输入功率 $\leq 110\%$ 名义值 3.水侧压力损失 $\leq 115\%$ 机组名义规定 值
注：依据 GB/T 18430.1、GB/T 18430.2、JB/T 12323。	

(2) 空气源热泵

主要材料（系统）：冷热风型、冷热水型空气源热泵机组。

材料性能要求见表 72:

表 72

绿色要求	品质属性要求
1.制冷剂臭氧层破坏潜值 ODP=0 2.噪声≤标称值+3 dB(A)	1.名义工况制冷量≥95%标称值 2.名义工况制热量≥95%标称值
注: 依据 T/CECS 10059。	

(3) 地源热泵

主要材料(系统): 水(地)源热泵机组。

材料性能要求见表 73:

表 73

绿色要求	品质属性要求
1.制冷剂泄漏率不超过总充注量 0.5%/年 2.噪声≤标称值-2dB(A)	ACOP 要求: 名义制冷量≤150kw 的埋管式 ACOP>4.6 名义制冷量>150kw 的埋管式 ACOP>5.0 名义制冷量≤150kw 的地下水式 ACOP>4.9 名义制冷量>150kw 的地下水式 ACOP>5.5 名义制冷量≤150kw 的地表水式 ACOP>4.6 名义制冷量>150kw 的地表水式 ACOP>5.0
注: 依据 T/CECS 10066。	

6.2.2 通风系统设备

(1) 组合式空调机组

主要材料(系统): 组合式空调机组。

材料性能要求见表 74:

表 74

绿色要求	品质属性要求
1.离心式通风机效率≥额定工况点效率的 97% 2.轴流式通风机效率≥额定工况点效	1.名义工况供冷量≥95%名义值 2.名义工况供热量≥95%名义值 3.噪声≤额定值-1

率的 98%	4.PM _{2.5} 净化效率： 普通机组≥70% 用于净化空调系统的机组≥90%
注：依据 GB 19761、GB/T 14294、GB/T 34012。	

(2) 新风净化系统

主要材料（系统）：新风净化系统。

材料性能要求见表 75：

表 75

绿色要求	品质属性要求
新风臭氧浓度增加量≤0.03mg/m ³	1.PM _{2.5} 净化效率≥90% 2.单位风量耗功率应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定低 20% 3.制冷焓交换效率≥58%、制热焓交换效率≥65%（全热回收型），制冷温度交换效率≥70%、制热温度交换效率≥75%（显热回收型） 4.新风系统在额定机外余压下，风量实测值应不小于标称值的 95%
注：依据 GB/T 50378、T/CECS 10061。	

6.3 建筑电气

6.3.1 太阳能光伏发电系统

(1) 主要材料（系统）：太阳能光伏发电系统。

材料性能要求见表 76：

表 76

绿色要求	品质属性要求
1.集中/集散式逆变系统功率比≥85% 2.组串式逆变系统功率比≥88% 3.微型逆变系统功率比≥89%	系统使用寿命≥20 年
注：依据 T/CECS 10074。	

(2) 主要材料（系统）：太阳能光伏组件。

材料性能要求见表 77：

表 77

品质属性要求
晶硅组件功率衰减率：首年 $\leq 2.5\%$ ，后续每年 $\leq 0.6\%$ ，25 年内不高于 17% 薄膜组件功率衰减率：首年 $\leq 5\%$ ，后续每年 $\leq 0.4\%$ ，25 年内不高于 15%
注：依据 T/CECS 10074、工业和信息化部《光伏制造行业规范条件（2021 年本）》。

6.3.2 电气照明

(1) 主要材料（系统）：室内照明用 LED 产品。

材料性能要求见表 78：

表 78

绿色要求	品质属性要求
1.非定向 LED 光源能效 $\geq 90\text{lm/W}$ 2.LED 筒灯能效 $\geq 80\text{lm/W}$ 3.LED 线形灯具能效 $\geq 90\text{lm/W}$ 4.LED 平面灯具能效：一般显色指数小于 90 时 $\geq 95\text{lm/W}$ ；一般显色指数大于等于 90 时 $\geq 85\text{lm/W}$ 5.LED 高天棚灯具能效 $\geq 90\text{lm/W}$	1.频闪比 $\leq 3\%$ （光输出波形频率大于 3125Hz 时豁免） 2.色容差 ≤ 5 3.一般显色指数 ≥ 80 ，特殊显色指数 $R_9 \geq 20$ 4.波动深度应满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定
注：依据 GB 30255、GB 38450、GB/T 50378、T/CECS 10064。	

(2) 主要材料（系统）：室外照明用 LED 投光灯。

材料性能要求见表 79：

表 79

绿色要求	品质属性要求
1.光束效率 $\geq 90\%$ （光束角按 10%最大光强计算） 2.灯具能效：一般显色指数大于等于 70 时 $\geq 95\text{lm/W}$ ；一般显色指数大于 70 时且小于等于 80 时 $\geq 90\text{lm/W}$ ；一般显色指数大于 80 时 $\geq 85\text{lm/W}$	色容差 ≤ 5
注：依据 T/CECS 10064。	

6.3.3 高低压配电柜

主要材料（系统）：高低压配电柜（板）。

材料性能要求见表 80：

表 80

绿色要求	品质属性要求
应能提供产品有效的功耗数据	1.低压配电柜： 产品各部位的最高温升值低于相应温升限值至少 5K 保护电路最大电阻值不超过 20mΩ 2.低压配电板： 元器件外部的电气间隙≥6.3mm、爬电距离≥8mm 产品各部位的最高温升值低于相应温升限值至少 5K
注：依据 GB/T 7251、T/CEEIA 334。	

6.3.4 母线槽

主要材料（系统）：密集绝缘母线槽。

材料性能要求见表 81：

表 81

品质属性要求
1.具有防止火焰蔓延特性 2.产品各部位的最高温升值低于相应温升限值至少 5K 3.应能提供产品有效的功耗数据
注：依据 GB/T 7251.6。

附录 A

表 A 禁止使用的产品目录

序号	产品名称
1	使用非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的玻纤增强水泥（GRC）空心条板
2	陶土坩埚拉丝玻璃纤维和制品及其增强塑料（玻璃钢）制品
3	25A 空腹钢窗
4	一次冲洗最大用水量 8 升以上的坐便器
5	角闪石石棉（即蓝石棉）
6	非机械生产的中空玻璃、双层双框各类门窗及单腔结构型的塑料门窗
7	采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材（聚乙烯芯材厚度在 0.5mm 以下）；棉涤玻纤（高碱）网格复合胎基材料、聚氯乙烯防水卷材（S 型）
注：禁止使用的产品目录取自国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，实施过程中如有更新以最新版本为准。	

附录 B

表 B 防水材料中不得添加的有害物质

序号	类别	品种说明
1	苯	—
2	乙二醇醚及其酯类	乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯
3	二元胺	乙二胺、丙二胺、丁二胺、己二胺
4	有机溶剂	二氯甲烷、二氯乙烷、三氯甲烷、三氯乙烷、三氯丙烷、三氯乙烯、四氯化碳、正己烷、溴丙烷、溴丁烷
5	酮类	3,5,5-三甲基-2-环己烯基-1-酮（异佛尔酮）
6	持续性有机污染物	多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）
7	消耗臭氧层物质	《中国受控消耗臭氧层物质清单》（环保部公告 2010 年第 72 号）列举的消耗臭氧层物质
8	邻苯二甲酸酯类	邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异辛酯（DIOP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）
9	表面活性剂	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）、支链十二烷基苯磺酸钠（ABS）、壬基酚、壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）、辛基酚、辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO）
10	多氯萘	是指一类基于萘环上的氢原子被氯原子所取代的化合物的总称，共有 75 种同类物
11	多氯联苯	三氯联苯（PBC3）、四氯联苯（PBC4）、五氯联苯（PBC5）、六氯联苯（PBC6）、七氯联苯（PBC7）、八氯联苯（PBC8）、九氯联苯（PBC9）、十氯联苯（PBC10）
12	全氟烷基化合物	全氟己酸、全氟辛酸、全氟壬酸、全氟癸酸、全氟十一酸